

T.C.
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE
DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç, Kapsam ve Dayanak

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, atıksuların kanalizasyon şebekelerine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmalarına ve kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler. Vize Belediye Başkanlığı'nın görev alanı içinde kalan mevcut ve yeni kurulacak olan tüm atıksu kaynakları bu Yönetmelik kapsamındadır.

(2) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanuna dayanmaktadır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: Vize Belediye Başkanlığı' dır.

b) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karşılaştıkları alıcı ortamda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal birleşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerdir.

c) Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sular ile yağışlar sonucu gelen suları ifade eder.

ç)Evsel Atıksu: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların yaşam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları sonucu oluşan sulardır.

d) Fosseptik: Kanalizasyon şebekesinin mevcut olmadığı ve teknik olarak kanalizasyon şebekesine bağlantının mümkün olmadığı durumlarda atıksuların toplanması için; yer altından beton boru, pik boru ve benzeri vasıtalarla atıksuların deşarj edildiği etrafı beton, tuğla ve taş ile çevrilmiş kapalı ve sızdırmaz çukurlardır.

e) Endüstriyel Atıksu: Endüstri kuruluşlarından, imalathanelerden, atölyelerden, tamirhanelerden, küçük ticari işletmelerden, organize sanayi bölgelerinden ve küçük sanayi sitelerinden kaynaklanan her türlü işlem ve yıkama artığı suları ile proses suları ile karıştırılmadan uzaklaştırılan kazan ve soğutma, evsel atıksu haricindeki her türlü üretim ve yıkama sonucu oluşan sulardır.

f) Endüstriyel Atıksu Kaynağı: Endüstriyel atıksu üreten her türlü tesis ya da faaliyetlerdir.

g) Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksu üreten evler, ticari binalar, endüstri kuruluşları, tarımsal alanlar, şehir bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeleri ifade eder.

ğ) Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder. Bir diğer tabirle de atıksuların alıcı ortama verilmeden önce, kirlletici özelliklerini müsaade edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.

h) Arıtma Tesisi: Her türlü faaliyet sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesislerdir.

ı) Arıtma Çamuru: Arıtma tesisinden veya fosseptiklerden çıkan değişik ölçüde katı madde ihtiva eden sulu, katı madde süspansiyonlarıdır.

i) Atıksu Toplama Havzası: Atıksuların alıcı ortama verilmeden önce ilgili Mühendislik

cc) Önemsiz Kirletici Kaynaklar: Atıksu debisi veya herhangi bir parametre itibarı ile kirletme yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1 inden düşük veya 50 m³/gün den daha az debideki endüstriyel atıksu kaynaklarını ifade eder.

çç) Ön Arıtma Tesis: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile tekil, ortak veya kamuya ait bir atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce konu ile ilgili öngörülen sınır değerlere (Deşarj Limitleri) kadar arıtmayı sağlamak amacıyla, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla, Vize Belediye Başkanlığı tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir.

dd) Sanayi Bölgesi: Belirli üretim alanlarında çalışan organize sanayi bölgelerini; esnaf ve sanatkar siteleri, küçük sanayi bölgeleri ve kooperatif şeklinde üretim yapan benzeri tüzel kişiliğe sahip kuruluşları kapsayan çeşitli küçük ve büyük endüstri kuruluşlarının toplu halde bulundukları ve atıksularını ortak bir sistem ile toplayarak bertaraf ettikleri bölgeleri ifade eder.

ee) İş Termin Planı: Endüstriyel atıksu kaynaklanan işletme tarafından Yönetmelik'te belirtilen kanalizasyon şebekesine deşarj standartlarını sağlamak için yapılması gereken atıksu arıtma tesisi ve altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi, proje, ihale, inşaat, işletmeye alma işlerinin zamanlamasını gösteren plandır.

ff) Şahit Numune: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılacak, esas numune ile aynı koruma şartları altına alınan ve eş zamanlı olarak ilgili Bakanlığın Çevre Referans Laboratuvarı'na işletme sahibi nezaretinde götürülen ve analizi yapılan numunedir.

gg) Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorpsiyonu Akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren, yer altı ve yüzeysel sularını kirleten özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddelerdir.

ğğ) Tekil Numune: Bir atıksu kaynağından herhangi zamanda alınan numunedir.

hh) Toksik Parametreler: Genel olarak endüstriyel faaliyetlerden oluşan ve doğada kalıcı özellik gösteren veya toksik etkiler oluşturan (ağır metaller, fenol, siyanür, vb.) parametrelerdir.

ıı) Yağmur Suyu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında yağış suları, yüzeysel sular, drenaj sularını taşıyan kanallardır.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, aşağıda belirlenen genel hedefler doğrultusunda uygulanır.

a) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur. Yönetmelik'te belirlenen standartları sağlamayan atıksular kesinlikle kanalizasyon şebekesine boşaltılamaz.

b) Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez.

c) Her türlü atıksu kaynağı, kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanması ile bu tesislerde doğabilecek zararların giderilmesi için yapılacak tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

ç) Evsel ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi ya da vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için;

1- Kanalizasyon şebekesinin yapısına, kapasitesine ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,

2- Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması,

3- Atıksuların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,

4- Merkezi arıtma tesisinde oluşacak çamur vb. maddelerin arıtılması, uzaklaştırılması ve kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarına neden olmaması gerekir.

5- Endüstriyel Atıksularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile

çalışmalarında belirlenen sınırlar dâhilinde toplandıkları alandır.

j) Bağlantı Kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası veya atıksu kaynağı borusunun binadan çıktığı nokta ile atıksu kanalı arasındaki mülk sahibine ait kanaldır.

k) Birleşik Kanal: Atıksuları ve yağmur sularını birlikte taşıyan kanaldır.

l) Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

m) Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütünü ifade eder.

n) Debi (Q): Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmidir. ($m^3/gün$)

o) Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıydan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını ifade eder.

ö) Atıksu Depolama Tankı: Atıksuların toplandığı ve dengelendiği, teknik usullere uygun hazırlanmış fenni çukuru ifade eder.

p) Atıksu Kanalı: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel kaynaklı suları taşıyan kanalları ifade eder. Birleşik sistemde ise bu atıksulara ilaveten yağış sularını da birlikte taşıyan kanalları ifade eder.

r) Parsel Bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında Vize Belediyesi tarafından tespit edilecek özel tiplerine göre inşâ edilecek bacalardır.

s) Kontrol Bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol amacı ile numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için içine girilebilir özel tipleri Vize Belediyesi tarafından belirlenecek bacalardır.

ş) Kanalizasyon Şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarını ihtiva eden ve birbirleri ile bağlantılı boru ya da kanal sistemleridir.

t) Kanalizasyon Bağlantı İzni (KBİ): Vize Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ve evsel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma koşullarını belirleyen belgeyi ifade eder.

u) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB): Vize Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen, endüstriyel atıksularla endüstrilerde oluşan evsel nitelikli atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma şartlarını belirleyen belgedir.

ü) Atıksu Arıtma Bedeli (AAB): Her türlü kaynaktan gelen atıksuların bertarafı amacı ile su ve/veya abonelerinden alınan bedeldir.

v) Kirlilik Önlem Payı (KÖP): Atıksulardaki kirletici parametre değerleri deşarj kısıtlamalarının üzerinde olan endüstri kuruluşlarının ödemek zorunda oldukları meblağdır.

y) Birim Fiyat: Vize Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen atıksu birim m^3 fiyatı.

z) Konvansiyonel Parametreler: Genel olarak evsel ya da evsel nitelikteki atıksuları tanımlamada kullanılan ve doğada kalıcı özellik göstermeyen ve/veya toksik etkisi olmayan parametrelerdir. Bu Yönetmelik kapsamı içinde konvansiyonel parametreler aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

Askıdaki Katı Madde (AKM)

Toplam Azot (T-N)

Toplam Fosfor (T-P)

Yağ ve Gres, Yüzey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Parçalanabilir).

aa) Kompozit Numune: Evsel veya endüstriyel atıksulardan eş zaman aralıklarında alınarak oluşturulan karışık numunedir.

bb) Önemli Kirletici Kaynaklar: Kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1 inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi $50 m^3/gün$ den daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynaklarıdır.

atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, atıksu yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmekle yükümlüdür.

d) Endüstriyel atıksu hacminin ve kirletici özelliklerinin kaynaktan azaltılmasına yönelik her türlü önlem teşvik edilir.

e) Çevrenin korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır.

1- Arazi ve kaynak kullanım kararları veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilememeyi dikkate alarak çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini gözetirler.

2- Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metotlarının tayininde çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması amacıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler seçilir ve uygulanır.

3- Çevre korunması ve kirlenmesinin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır.

f) Proses atıksuyu olan işletme/endüstriler, Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları halinde Vize Belediyesi tarafından tahakkuk ettirilen Kirlilik Önlem Paylarını (KÖP) ödemekle yükümlüdürler.

g) Atıksu debisi açısından kesiklilik veya aşırı salınımlar gösteren işletmeler, ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bir dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin en az 1/4'ü kadar olan kısmını tutacak büyüklükte olacaktır. Kapasitesi uygun olmak şartıyla mevcut tesislerin halen arıtma amacıyla kullanılmayan sızdırmaz fosseptiklerin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür.

ğ) Su kirliliği kontrolü açısından her tür kirletici kaynağın bir izin belgesine bağlanması esastır.

h) Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel atıksuyunu kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak vermesi uygun olmayan işletme, endüstriyel atıksuyunu bu Yönetmelik'te belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla, bertaraf etmekle ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür.

ı) Yeni faaliyete başlayan, faaliyetinde değişiklik yapan, taşınan, kapasite artırımına giden, arıtma tesisi arızalanan, faaliyetini geçici veya sürekli olarak durduran işletme, bu durumlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

i) Endüstriyel atıksu deşarjı olan işletme (ABKKİB) almak zorundadır.

j) Atıksu miktarının belirlenmesi için, içme suyu şebekesi haricinden su temin edenler, temin ettiği su miktarını alt yapı tesisleri yönetimine belgelemek ve bedeli karşılığında kanalizasyon sistemine bağlanmak zorundadır.

k) Atıksu kaynaklarının kanalizasyon şebekesine deşarj ettiği atıksular hiçbir şekilde Biyolojik Arıtma Tesisinde arıtılmayacak maddeler içermemelidir.

l) Arıtma Tesisine veya alt yapı sistemine kabul edilen her atıksu (vidanjör) için Arıtma Bedeli alınır söz konusu bedel Yönetmelik'te belirtildiği şekilde hesaplanır.

m) İşletme, bu Yönetmelik hükümleri gereği kendisine tahakkuk ettirilen atıksu arıtma bedelini süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Bu bedel abonemin su faturasına yansıtılarak ya da vezneden peşin olarak tahsil edilir.

n) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının, bu Yönetmelik'te belirtilen hükümlere uyması şartı ile kanalizasyon sistemine bağlanması zorunludur. Ancak, atıksu kaynağının bağlanacağı kanalizasyon sistemi atıksu arıtma tesisi ile sonlanmıyor ise; atıksu kaynağı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde ki sektör tablolarında, faaliyet sektörüne göre belirtilen tablodaki, atıksu deşarj limit değerlerinin altında kalacak şekilde, atıksularına arıtım önlemi almak zorundadır.

o) Vize Belediye Başkanlığı imar alanı veya mücavir alan içerisinde yeni kurulacak Toplu

Konut Alanları, Esnaf Siteleri, Serbest Bölge, Organize Sanayi Bölgesi v.b. gibi kuruluşlar; içme suyu ve kanalizasyon projelerini Vize Belediye Başkanlığı'nın uygun görüşünü alarak hazırlar. Vize Belediye Başkanlığı tarafından uygun görülmeyen projelerin gerçekleştirilmesi durumunda, hizmet verme açısından Vize Belediye Başkanlığı herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Yükümlülük

MADDE 4 - (1) Atıksu kaynakları, Madde 3'te belirlenen ilkeler doğrultusunda kanalizasyon şebekesinin ve çevrenin korunması için gerekli her türlü önlemi almak ve ön arıtma ve/veya arıtma tesislerini bu Yönetmelikte belirlenen esaslar uyarınca kurup işletmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar ve Kısıtlamalar

MADDE 5 - (1) Kanalizasyon Sistemine Müdahale: Vize Belediye Başkanlığı'nın yazılı izni olmadıkça, yetkisiz hiçbir resmi veya özel kişi veya kuruluş tarafından, kanalizasyon sistemine müdahale edilemez, kanalizasyon sisteminin kapakları açılmaz, geçtiği yerler kazılamaz, kanalizasyon sisteminin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları yapılamaz ve kanalizasyon sistemine bağlanamaz. Herhangi bir amaç için, kanalizasyon sistemlerinden su alınamaz.

(2) Yağmur Suyu Deşarjları: Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları, evsel atıksu kanallarına bağlanamaz.

(3) Proses Dışı Atıksular: Kirlilik ihtiva etmeyen proses dışı atıksular (temassız soğutma suları, vb) ancak Vize Belediye Başkanlığı'nın onayı ile kanalizasyon şebekesine verilebilir.

(4) Seyreltme: Bu Yönetmelikte belirtilen atıksu deşarj standartlarını sağlamak amacıyla, üretim ve faaliyetler sonucunda oluşan atıksuların, kirlilik ihtiva etmeyen soğutma suları yağmur suları, v.b. proses dışı atıksular ile seyreltilmesi yasaktır.

Kanalizasyon Şebekesine ve Alıcı Ortama Verilemeyecek Atıklar-Artıklar ve Diğer Maddeler

MADDE 6 - (1) Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine verilemez. Bu maddelerin kanalizasyon şebekesine verilmesi halinde Madde 24 hükümleri uygulanır.

a) Benzin, naftalin, gazyağı, motorin, fueloil, diğer solventler ve tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde; yangına, patlamaya sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı, katı ve gaz maddeler.

b) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları meydana getiren ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde.

c) Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal atıksu akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, cüruf, toprak, mermer ve mermer tozu, metal, cam, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi artıkları, mezbaha atıkları, işkembe içi, peynir ve benzeri katı süt mamülleri vb. her türlü katı madde ve malzeme. Bu tür atık ihtiva eden atıksu kaynakları kanalizasyon bağlantı noktasından önceki röğara katı maddeleri tutacak nitelikte ve portatif olarak çıkarılıp temizlenebilen Vize Belediye Başkanlığı tarafından onaylanacak kova şeklinde ızgara koyacaklardır.

ç) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6.5' dan düşük 10'dan yüksek atıklar.

d) +5 °C ile +40 °C arasında çöken, katılaştıran, viskoz hale geçen, kanal cidarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddelerle, sıcaklığı 40 °C'nin üstündeki her türlü

atıksular.

- e) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler.
- f) Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşların geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar.
- g) Su, atıksu arıtma ve ön arıtma tesisi çamurları, bekletme depoları ve septik tanklarda meydana gelen çamurlar.
- ğ) Kanal şebekesinde köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun, anyonik yüzey aktif madde konsantrasyonu 100 mg/l'den fazla olan deterjanlı sular.
- h) Debisi ne olursa olsun, AKM konsantrasyonu 275 mg/l'den fazla olan atıksular.
- ı) Debisi ne olursa olsun, Yağ ve gres konsantrasyonu 100 mg/l'den fazla olan atıksular.
- i) Kanal şebekesi olmayan bölgelerdeki Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin gerektiği düzeyde arıtılmamış evsel ve endüstriyel atıksular.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evsel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları

Kanalizasyon Şebekesinin Bulunduğu Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşullar

MADDE 7 - (1) Kanalizasyon sisteminin bulunduğu yerlerdeki evsel atıksu kaynakları, aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda kanalizasyon sisteminden yararlanırlar.

a) Evsel atıksu kaynakları için, Vize Belediyesi tarafından "Kanalizasyon Bağlantı İzni" verilir.

b) Bina bağlantı kanalı, kanalizasyon şebekesine bağlanmaya hazır olduğunda "Kanalizasyon Bağlantı İzni" alan kişi ya da kuruluş durumunu Vize Belediye Başkanlığı'na bildirmeye mecburdur. Bağlantı, Başkanlığın göndereceği yetkili elemanların kontrolü altında yaptırılır. Kişi ya da kuruluşlar bağlantı işlemlerini kendileri yaptıramazlar aksi hallerde cezai işlemler uygulanır.

c) Belediyenin su şebekesiyle bağlantısı olmayan, özel bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan ve içinde herhangi bir amaçla su kullanılmayan taşınmazlar kanalizasyon şebekesine bağlanmayabilir. Bu gibi taşınmazların mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisinden Kanalizasyon Katılım Payı dışında işletme gideri alınmaz.

ç) Yapılacak bağlantı kanalı, ait olduğu parsel cephesini aşmayacak şekilde, uygun noktadan mevcut hatta bağlanmalıdır. Parselin bulunduğu bölgenin topografyası gereği bir bağlantı kanalı yeterli olmaz ise, ilave bağlantı kanalının yapılması Vize Belediye Başkanlığı'nın iznine bağlıdır.

d) Kanal sistemine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak, her parselde ayrı taşınmazlar inşa edilecek ise, her bir parselin kanalizasyon sistemine ayrı ayrı bağlantısının yapılması Vize Belediye Başkanlığı'nın iznine bağlıdır.

e) Eski taşınmazların bağlantı kanalları, Vize Belediyesi tarafından yapılacak denetimler sonucunda, Belediyenin mevzuatlarına uygun olduğu tespit edilir ise, yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir.

f) Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu bölgelerde, atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe suları, drenaj suları) için, ayrı bina tesisatları yapıp, ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra, atıksular atıksu kanalına, yağmur suları ve yeraltı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. Birleşik kanal sisteminin bulunduğu bölgelerde ise, sadece atıksu parsel bacasından kanalizasyon sistemine bağlantı yapılır. Sonradan bu bölgeye ayrık kanalizasyon sistemi yapıldığında, yağmursuları da ayrı bir yağmursuyu parsel bacasında toplanarak, yağmur suyu kanalına bağlanır.

g) Taşınmazın parsel çıkış bacaları, bitişik nizam yapılar da kaldırım altında, ayrık nizam yapılar da ise yola çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve Vize Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmış projelerdeki uygun bir kapak ile kapatılır.

ğ) Taşınmazın bodrum katlarındaki döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi

kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona cazibe ile akış sağlanamıyor ise, bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atıksuları, Vize Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmış uygun bir pompaj sistemi ile parsel çıkış bacasına yükseltilip, diğer katların atıksuları ile birlikte, bağlantı kanalı vasıtası ile kanalizasyon sistemine verilir. Taşınmaz sahibi, oluşturulacak pompaj sisteminin yapımından ve işletilmesinden sorumlu olmakla beraber, atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbirleri almakla da yükümlüdür. Aksi takdirde, taşınmazın uğrayabileceği zararlardan Vize Belediye Başkanlığı sorumlu olmaz.

h) Kanalizasyon sistemi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin, hangi kanal sistemine bağlantı yapacağına Vize Belediyesi karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır.

i) Teknik şartlar, mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa, mal sahibi bu bağlantıyı Vize Belediyesi'nin istediği şekilde yapmak zorundadır.

i) Yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında; aynı yolda daha önce eski kanaldan yararlanan bütün binaların yeni kanala bağlanması, Vize Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilen gerekli hallerde zorunludur.

j) Kanalizasyon sistemine bağlı veya bağlanacak olan taşınmazların atıksuları, evsel pissu giderinden cazibe ile akıtılabilirse dahi, taşınmaz sahibi parsel çıkışında, atıksuyun geri gelmesini önleyecek her türlü tedbiri almak zorundadır. Aksi takdirde, taşınmazın uğrayabileceği zararlardan Vize Belediye Başkanlığı sorumlu olmaz.

k) Atıksuları, kanalizasyon sistemine bağlayan atıksu kaynağının sahibi, bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde muhafaza etmeye, parsel bacasını ve diğer ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmaya zorunludur.

l) Kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılan atıksu kaynağının parselinde, işletilmeleri Vize Belediye Başkanlığı tarafından uygun görülmeyen mevcut özel tesisler, fosseptikler ve her çeşit atıksu toplama çukurları devre dışı bırakılır, atıksuları boşaltılır, iç duvarlar dezenfekte edilir ve temizleme işlemi bitirildikten sonra çukurlar, uygun bir malzeme ile (çakıl, v.b.) doldurularak, atıksu bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi tarafından yapılması zorunludur. Tehlike arz eden hallerde ve verilen süre içerisinde yapılmadığı takdirde, maliyeti mal sahibinden %10 fazlası ile alınmak üzere Vize Belediye Başkanlığı tarafından yapılabilir/yaptırılabilir.

m) Parsel bacası varsa, bağlantı çıkışı ile parsel bacası arasındaki bağlantı kanalının, parsel bacası yoksa bağlantı çıkışı ile kanalizasyon sistemi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletilmesi taşınmaz sahiplerinin sorumluluğundadır. Taşınmaz sahipleri, bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları zamanında Vize Belediyesi'ne bildirmekle ve Belediye Başkanlığı mevzuatında belirlenen bedeli karşılığı açtırmak ile yükümlüdürler. Parsel bacası ile ana kanalizasyon sistemi arasında kalan bağlantı kanalında dâhil olmak üzere, bağlantıdaki tıkanıklığın, kanalizasyon sistemine atılmaması gereken atıklardan meydana geldiği tespit edilir ise, yenileme ve onarım masrafları taşınmaz sahibinden tahsil edilir ve taşınmaz sahibi hakkında, bu yasağa aykırı hareketten dolayı kanuni işlem yapılır.

Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşullar

MADDE 8 - (1) Belediye sınırlarının dâhilinde kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki evsel atıksular Vize Belediye Başkanlığı'nın onaylayacağı projeye uygun olarak yapılacak bir atıksu depolama tankında toplanır. Vize Belediye Başkanlığı'nın veya Vize Belediye Başkanlığından çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile Vize Belediyesi'nin kanalizasyon sistemi üzerinde belirleyeceği deşarj noktalarına taşınır.

(2) Kanalizasyon şebekesine verilmeleri sakınca yaratmayan atıksuların atıksu depolama çukurlarından taşınıp uzaklaştırılmaları idarece belirtilecek olan ücret tarifesine göre yapılır. İdare uygun görürse yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere gerekli gördüğü tedbir ve teminatı alarak özel taşıma araçlarına (vidanjör) çalışma izni verebilir. Bu araç sahipleri, idareden alacakları çalışma izin belgesindeki koşullara uymak şartıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi

içinde sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar.

(3) Atıksu depolama çukurlarında birikmiş atıksularını açığa boşaltan veya taşmasına fırsat verenler hakkında idarenin belirleyeceği cezai hükümler uygulanır.

(4) Belediye sınırları içinde alıcı su ortamına yapılan evsel atıksu deşarjları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(5) Vidanjörlerin çalışma esaslarına ilişkin düzenleme Belediye Başkanlığınca ayrı bir yönerge ile belirlenir.

Endüstriyel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları

MADDE 9 - (1) Vize Belediye Başkanlığı sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren endüstriyel atıksu kaynaklarının, Vize Belediyesi kanalizasyon sisteminden ve/veya atıksu arıtma tesislerinden yararlanması, Vize Belediye Başkanlığı'nın yazılı onayına bağlıdır.

(2) Endüstriyel atıksu kaynaklarının, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler dışında, Vize Belediyesi atıksu alt yapı sistemlerinden yararlanması yasaktır. Onay şartları, endüstriyel atıksu kaynaklarının almak zorunda olduğu ve Vize Belediyesi tarafından verilen "Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzni" ile belirlenir. Vize Belediyesi tarafından verilen bu belgeyi, atıksu oluşumuna sebep olan Vize Belediyesi sınırları içerisindeki gerçek ve tüzel kişilere ait tüm işletmeler, işletme ruhsatı başvurusu yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın almaları zorunludur. Ayrıca, bu belge gerçek ve tüzel kişilerin yapılarına meşruluk kazandırmaz.

(3) Atıksu kaynağında, en az bir teknik eleman tarafından denetim yapılır. Bu denetimde atıksu kaynağı üretim, hammadde, su temini, su kullanımı, atıksu durumu, atıksu deşarj ortamı, arıtım önlemleri, v.b. açılardan incelenir ve yapılan tespitler ile atıksu kaynağı yetkilisi/sahibinin beyanları tutanağa kaydedilir.

(4) Yapılan denetimler sonucunda atıksu kaynağı yetkilisine veya sahibine, ABKKİ işlemleri için hazırlaması gereken belge ve evrakların listesi bildirilir. Atıksu kaynağı, istenen belgeleri ve evrakları, denetimin yapıldığı tarihten itibaren, en geç 15 (onbeş) gün içerisinde hazırlamak ve Vize Belediyesi'ne teslim etmek zorundadır.

(5) Vize Belediye Başkanlığı'na sunulan evrak ve belgelerdeki bilgilerin sorumluluğu atıksu kaynağının sahibine aittir. Sunulan bilgilerin Vize Belediyesi tarafından yetersiz bulunması halinde, durum yazılı olarak atıksu kaynağına iletilir ve belgelerdeki eksikliklerin tamamlanması istenir. Vize Belediyesi gerek gördüğü takdirde, atıksu kaynağında denetim ve kontroller yaparak, belgeleme işlemini kendisi yapar veya uygun gördüğü yetkili kuruluşlara yaptırır. Vize Belediyesi tarafından yapılan veya yetkili kuruluşlara yaptırılan işlemlerin bedelleri, atıksu kaynağı tarafından karşılanır.

(6) Yapılan denetimler sonucunda atıksu kaynağının, üretim veya faaliyetleri sonucu oluşan atıksularına, Tablo 1'de belirtilen atıksu deşarj limit değerlerinin altında kalacak şekilde ön arıtma tesisi kurarak önlem alması gerekiyor ise, gerekli arıtım önlemlerinin alınması için atıksu kaynağına Vize Belediye Başkanlığı tarafından bir süre verilir. Bu süre tesisin özelliklerine göre Vize Belediye Başkanlığı tarafından 3 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak kaydıyla tespit edilir. Ancak, genel seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, yangın, sel baskını gibi mücbir sebepler ile atıksu kaynağının sorumluluğu dışında meydana gelen olaylardan dolayı, verilen süre içerisinde atıksu arıtım önlemlerini tamamlayamayan atıksu kaynağına, olumsuzlukların yazılı olarak belgelenmesi koşulu ile Vize Belediyesi tarafından, 1 (bir) sefere mahsus olmak üzere ek süre verilebilir. Ek sürelerin toplamı 1 yılı geçemez.

(7) Ön arıtma tesisi yapacak olan atıksu kaynağına Vize Belediyesi tarafından, İş Termin Planı İzleme Formu sunması için 1 (bir) ay süre verilir. Atıksu kaynağı, arıtma tesisi kurması için Vize Belediyesi tarafından verilen süreyi dikkate alarak İş Termin Planı İzleme Formunu hazırlayıp Vize Belediyesi'ne sunar. İş Termin Planı İzleme Formundaki bilgilere göre, atıksu arıtma tesisinin yapım aşamaları Vize Belediyesi tarafından takip edilir. İş Termin Planının Vize Belediyesi'ne geç sunulması, atıksu kaynağına verilen sürenin uzatılmasına sebep teşkil etmez.

(8) Verilen süre içerisinde yapımı tamamlanan ve işletilmeye başlanan ön arıtma tesisinin çıkışından, farklı zamanlarda 2 (iki) ardışık atıksu numunesi alınarak analizi yapılır. Yapılan analizler sonucunda parametre değerlerinin ortalaması, Tablo 1'de belirtilen atıksu deşarj limit değerlerinin altında ise atıksu kaynağına, Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzni verilmesi için Vize Belediyesi tarafından gerekli işlemler başlatılır. Analiz sonuçlarının ortalaması Tablo 1'de belirtilen limit değerlerin üstünde çıkmış ancak, ikinci numunenin analiz sonucu limit değerlerin altında ise, atıksu kaynağından üçüncü bir numune alınır. Bu numunenin sonucu ile ikinci numunenin sonucunun ortalaması, limit değerlerin altında çıktığı takdirde, 2. ve 3. numuneler ardışık numune sonucu olarak kabul edilir. Aksi durumlarda 22. Maddede belirtilen ilgili hükümler uygulanır. Ardışık numuneler arasındaki süre en fazla 1 (bir) aydır.

(9) Arıtılması gerekli tüm atıksuların, ön arıtma tesisine alınmış olması gereklidir. Yapılan denetimlerde, arıtılması gerektiği halde ön arıtma tesisine alınmayan ve doğrudan deşarjı yapılan atıksu tespit edildiği takdirde, atıksu numunesi alınmaz ve tespitin yapıldığı tarihten itibaren atıksu kaynağına, gerekli önlemleri alması için 2 (iki) ay süre verilir. Bu süre zarfında da atıksu kaynağına, atıksularına gerekli arıtım önlemlerini tam olarak almadığından dolayı 22. Maddesinde belirtilen hüküm uygulanır. Bu durum, ardışık atıksu numunelerinden ikincisinin alımı sırasında tespit edilmiş ise, ilk alınan atıksu numunesi sonucu geçersiz sayılır ve belirtilen süre içerisinde gerekli önlemleri alan atıksu kaynağından tekrar 2 (iki) ardışık atıksu numunesi alınır. Alınan tüm numunelerin ücretleri İşletme tarafından ödenir.

(10) Atıksularını, birden fazla bağlantı hattı ile kanalizasyon sistemine deşarj eden atıksu kaynaklarının, her bir bağlantı noktası ayrı ayrı değerlendirilir ve her bir bağlantı için ayrı ABKKİ verilir.

(11) Endüstriyel atıksu oluşumuna sebep olan tüm atıksu kaynakları, ABKKİ almak için Vize Belediyesi'ne müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmemiş olan ve Vize Belediyesi tarafından tespiti yapılan atıksu kaynaklarında, atıksu kaynağının müracaat etmesini beklemeden Vize Belediyesi, bu Yönetmelik doğrultusunda ABKKİ işlemlerini başlatır.

(12) Farklı adreslerde faaliyeti olan atıksu kaynakları, her bir faaliyet adresi için ayrı bir ABKKİ almak zorundadır.

(13) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzni işlemlerinin tamamlanabilmesi için atıksu kaynağının, su borçlarını (şebeke ve/veya atıksu aboneliği) ve KÖP tahakkuk bedellerini, Vize Belediyesi'ne ödemiş veya taksitlendirmiş olması gerekmektedir.

(14) Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzni işlemleri tamamlanan atıksu kaynaklarının Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzni alabilmeleri için, hazırlanan dosyaları onaya sunulur. Onay işlemleri tamamlandıktan sonra izin bedeli hesaplanır ve Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzni alması için atıksu kaynağına bilgi verilir.

(15) Vize Belediyesi'nin görev alanında kalan ve atıksularını, atıksu alt yapı sistemlerine deşarj eden atıksu kaynaklarının, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler gereği, atıksu ön arıtma tesisi kurmaları gerekiyor ise, kuracakları atıksu ön arıtma tesisleri için Vize Belediyesi'nden proje onayı almak zorundadırlar. Proje onay işlemleri, ilgili Bakanlığın proje onayları ile ilgili yayınlamış olduğu yürürlükteki Genelge hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

(16) Saatlik atıksu debisi hiçbir şekilde $2m^3$ /saati geçemez.

Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzni Kapsamında Yer Almayan Atıksu Kaynakları

MADDE 10 - (1) Vize Belediyesi tarafından yapılan denetimler sonucunda, sadece evsel atıksuyu olan, atıksularını tamamen devir daim yaparak kullanan ve/veya hiçbir atıksu deşarjı olmayan atıksu kaynakları, Vize Belediyesi'nin de uygun görmesi halinde, Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzni kapsamından çıkartılırlar. İzin kapsamından çıkartılan atıksu kaynaklarına Vize Belediyesi tarafından, Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzni kapsamından çıkartıldıkları yazılı olarak bildirilir. Bu atıksu kaynakları isminde, adresinde, faaliyet sektöründe, üretiminde, v.b.değişiklikler yaptıkları takdirde, Vize Belediyesi'ne bu değişikliklerle ilgili bilgi vermek zorundadır. Aksi takdirde, yapılacak denetimler sırasında bu değişikliklerin tespit edilmesi halinde atıksu kaynağı hakkında, bu

İB AK

Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

Toplu Teşekküller

MADDE 11 - (1) Organize Sanayi Bölgesi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Siteleri, Kooperatif, v.b. teşekküller, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca atıksu alt yapı tesisi yönetimi olduklarından dolayı, kendi alt yapı sistemlerini kurmak ve işletmek ile yükümlüdürler. Bu yükümlülük çerçevesinde, Vize Belediyesi alt yapı sistemlerinden yararlanan veya yararlanmak isteyen bu teşekküllerin ABKKİ işlem süreçleri, aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

a) Toplu teşekküllerde, kanalizasyon sistemine bağlantı noktasından önce kapalı numune alma istasyonu oluşturulması ve debimetre bulundurulması zorunludur. Vize Belediyesi gerek gördüğü takdirde toplu teşekküllerden, debi ile orantılı kompozit numune alma cihazı da bulundurmasını isteyebilir. Gerekli donanımlar, OSB veya ilgili yönetimlerce/yönetimince sağlanır.

b) Toplu teşekküllerde, ruhsatlandırma veya denetim amacıyla numune alımı, oluşturulan numune alma istasyonlarından, OSB veya site yetkilileri ile birlikte, Vize Belediyesi denetim ekipleri tarafından yapılır.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulmadığı takdirde yapılacak olan yasal işlemler, toplu teşekküllerin yönetimlerine uygulanır.

ç) Bu teşekküllerde ki ABKKİ işlemleri, toplu teşekküllerin yönetimleri ile gerçekleştirilir. ABKKİ belgesi, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerin sağlanmasından sonra, toplu teşekküllün yönetimine verilir.

d) Toplu teşekküllerin içinde faaliyet gösteren işletmelerin deşarj ruhsatı işlemleri, bu teşekküllerin bir atıksu alt yapı tesisi yönetimi olmalarından dolayı, bağlı oldukları bölge müdürlükleri veya site, kooperatif yönetimi tarafından gerçekleştirilir.

e) Toplu teşekküller, tek bir ön arıtma tesisi kurabilecekleri gibi, kendi içlerinde faaliyet gösteren atıksu kaynaklarına ferdi arıtım önlemi de alabilirler. Yapılacak olan ferdi arıtmaların denetim ve kontrolleri, toplu teşekküllerin yönetimleri tarafından yapılır. Yapılan bu denetim sonuçları istendiğinde Vize Belediyesi'ne iletilmek zorundadır.


f) Vize Belediyesi uygun görmediği takdirde, toplu teşekküllerin kanalizasyon sisteminden faydalanmalarına izin vermez.

İzin Belgesinin Geçerliliği ve Sürekliliği

MADDE 12 - (1) "Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi" üçer yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde şartlar incelenmek sureti ile izin belgeleri yenilenir. Üretim, miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriyel atıksu kaynakları altı ay önceden Vize Belediyesi'ne müracaat ederek izin belgelerini yeniletirler.

Ön Arıtma/Arıtma Gereği

MADDE 13 - (1) Atıksularının özellikleri nedeniyle, atıksu alt yapı sistemlerine doğrudan deşarjı uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynakları, bu Yönetmelikte belirtilen esasları sağlamak üzere, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 48. maddesi uyarınca, her türlü işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere, gerekli ön arıtma düzenini kurmak ve işletmek ile yükümlüdürler.

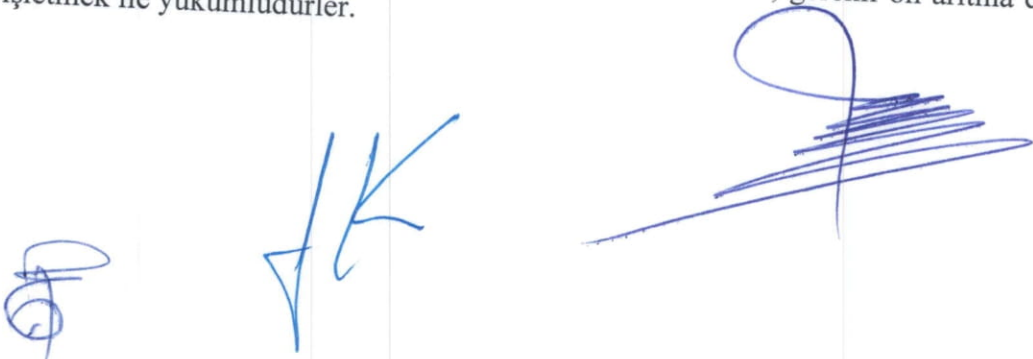

Ön Arıtma Şartları

MADDE 14 - (1) Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanal şebekesi projelendirilmiş olan önemli kirletici kaynakların endüstriyel atıksu özellikleri Tablo 1'de belirlenen kalite ölçülerinin herhangi birinden yüksek ise ön arıtma ya da arıtma uygulanır. Hangi atıksu kaynaklarının buna dâhil olduğu İdare tarafından belirlenir. Endüstriyel atıksuyun karakterlerinin belirlenmesinde anlık/kompozit numuneler esas alınır.

(2) Uygulanması öngörülen ön arıtma veya arıtma düzenini Vize Belediyesi onaylamakla birlikte yöntem önermek yükümlülüğünde değildir. Arıtma Projesini onaylamak üzere Vize Belediyesi'ne sunulan 3 (üç) defa revize edilir. İade edilen proje onaylanmak üzere idareye yeniden verilemez. Proje bir ay içinde yeniden hazırlanarak onaylanmak üzere Vize Belediyesi'ne verilir. Proje onayının Vize Belediyesi tarafından yapılmış olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Endüstriler ön arıtma veya arıtma prosesi sonucu çıkan çamurları bertaraf etmekle sorumlu ve yükümlüdürler. Çamur bertarafı için ilgili kurumun vereceği izne bağlı olarak ücret karşılığı deponi sahaları ya da çamur giderme tesislerinden yararlanabilirler.

(4) Gerek atıksu debisi gerekse kalitesi açısından kesiklilik veya aşırı salınımlar gösteren işletmeler, ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bir dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin en az 1/4'nü tutacak büyüklükte olacaktır. Kapasitesi uygun olmak şartıyla mevcut tesislerin halen arıtma amacıyla kullanılmayan sızdırmaz fosseptiklerin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür.

(5) Kanalizasyon şebekesi haricinde diğer alıcı ortama deşarj yapan endüstriyel atıksu kaynaklarının atıksuları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

(6) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla atıksuların yağmur suları, soğutma suları gibi kirli olmayan proses dışı sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır.

Ön Arıtma Kapsamı

MADDE 15 - (1) Atıksularının özellikleri nedeni ile atıksu altyapı tesisine doğrudan bağlantıları, atıksu altyapı tesisleri yönetimleri tarafından uygun görülmeyen endüstriler; kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere, bu Yönetmelikte tanımlanmış olan bir ön arıtma sistemini kurmak ve işletmek yükümlülüğündedirler. Ayrıca endüstriler, atıksu debisi veya kirlilik yükü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ekindeki ilgili sanayi sektörüne ait verilen her bir parametre için), o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 10 undan fazla ise teknik özellikleri bu Yönetmelikte belirtilen ve/veya 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda tanımlanan esaslar çerçevesinde bir özel arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlü tutulurlar. Bu durumda alıcı su ortamına doğrudan boşaltım ilkesi ve atıksu standartları geçerlidir. Ayrıca yürürlükteki Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca taşınmaz mal sahibi ilgili idareden izin alır.

(2) Ön arıtma, Tablo 1'de verilen sınır değerleri sağlayamayan tüm önemli kirletici kaynaklar için mecburidir. Bir biyolojik arıtma tesisinin mevcut veya projelendirilmiş olduğu atıksu toplama havzalarında, endüstriyel atıksu sadece konvansiyonel parametreler ihtiva eden önemli kirletici kaynaklarda, KOI parametresi 600 mg/l'tnin altında ise, İdare bu tür işletmelerden ön arıtma şartı aramayabilir.

(3) Endüstriyel atıksu karakteri konvansiyonel parametrelerle ifade edilen ve endüstriyel nitelikli atıksu debisi 1m³/gün veya daha az olan kuruluşlara KÖP tahakkuku yapılmaz. Ön Arıtma yapılması şartı istenmez. Ancak pH parametresini sağlayamayan kuruluşların atıksu deşarjına izin verilmez. pH ile ilgili limitlerin tekil numunelerde sağlanması mecburidir. İlgili kuruluşa tespit tarihinden itibaren en fazla 30 gün süre verilir. Bu süre sonunda pH parametresiyle ilgili düzenlemeleri sağlayamazsa faaliyetten men cezası için gerekli işlemler yapılır. Kesme yağları (bor

yağları, makine yağları vs.) talaş veya üstüüne emdirilerek atıklarını 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bertaraf edilir. Bu tür faaliyeti olan işletmelerin tespiti halinde durum Valiliğe bildirilir.

(4) Atıksuları Konvansiyonel olmayan, Konvansiyonel parametrelerin dışındaki parametreleri deşarj limitlerinin altında olup, diğer parametreleri limitleri aşan $1 \text{ m}^3/\text{gün}$ 'ün altındaki tesisler için arıtma tesisi yapılması şartı aranmaz. Üst yıkamacılar (liftsiz) ve çamaşır yıkama atölyeleri gibi yerlerden oluşacak atıksular pH'ı sağlamak ve kanalı tahrip etmemek şartıyla arıtma tesisi kurmaları istenmez ancak yağ kapalı, ızgara ve dengeleme tankı yapmaları zorunludur. Bu tür işletmelere limitlerin üzerinde olmaları durumunda KÖP tahakkuk ettirilebilir.

(5) Vize Belediyesi, önemli kirletici kaynak niteliği taşımayan diğer endüstriyel atıksu kaynaklarından ön arıtma şartı arayıp aramamakta serbesttir.

(6) Ön arıtmaya tabi tesisler günlük maksimum debisini 24 saate yayarak arıtma tesisine verebilir. Bu limit saatlik $2 \text{ m}^3/\text{saati}$ hiçbir şekilde geçemez.

Kanalizasyon Sisteminin Bulunmadığı Yerlerde Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşullar

MADDE 16 - (1) Vize Belediyesi sorumluluk alanı içinde kalan, faaliyet gösterdiği bölgede kanalizasyon sistemi bulunmadığından dolayı, atıksularını alıcı ortamlara deşarj eden atıksu kaynaklarının denetim, kontrol ve Atıksu Deşarj İzni işlemleri, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ilgili Bakanlığa bağlı İl Müdürlüğü tarafından, atıksularını sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplayarak, vidanjör veya benzeri bir araç ile, Vize Belediyesi'nin atıksu altyapı tesislerine taşıyan atıksu kaynaklarının denetim, kontrol ve ruhsatlandırılması işlemleri ise, Vize Belediyesi tarafından gerçekleştirilir.

(2) Atıksularını fosseptikte toplayan atıksu kaynakları, fosseptiklerinin sızdırmaz özellikte olduğunu belgelemek (proje örneği, çekim belgeleri/faturaları, v.b.) zorundadır. Ancak sunulan belgeler Vize Belediyesi tarafından yeterli görülmez ise, fosseptiğin sızdırmaz özellikte olup olmadığı Vize Belediyesi tarafından kontrol edilip raporlanır veya Vize Belediyesi, uygun gördüğü ilgili kurum/kuruluşlar tarafından fosseptiğin kontrol edilmesini isteyebilir. Yapılan bu kontrollerde oluşabilecek tüm harcamalar, atıksu kaynağı tarafından karşılanır.

(3) Vize Belediyesi uygun gördüğü takdirde, görev ve sorumluluk alanında kalmak üzere, gerekli tedbir ve teminatı alarak, özel taşıma araçları (vidanjör) bulunan özel veya resmi kurum/kuruluşlara, vidanjör çalıştırma izni verebilir. Bu kurum veya kuruluşlar, Vize Belediyesi'nden alacakları izin belgesindeki şartlara uymak kaydı ile araçlarını çalıştırabilirler. Ancak, Vize Belediyesi tarafından belirlenen çalışma süresi içerisinde, sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar.

(4) Fosseptiğini çektiren atıksu kaynağı, her çekim işlemi sırasında, çekim işlemini gerçekleştiren kurum veya kuruluştan alacağı fatura veya belgeyi, en az 5 (beş) yıl saklamak ve istendiğinde Vize Belediyesi'ne iletmek ile yükümlüdür.

(5)Yapılan denetimlerde, fosseptiği sızdırmaz özellikte olmadığı tespit edilen atıksu kaynağına, fosseptiğini sızdırmaz özellikte yapması için Vize Belediyesi tarafından 1 (bir) ay süre verilir. Belirtilen süre içerisinde fosseptiğini sızdırmaz özellikte yapmayan atıksu kaynağı, atıksularını alıcı ortama deşarj ettiğinden dolayı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili Bakanlığa bağlı İl Müdürlüğüne bildirilir. Ancak, verilen sürenin atıksu kaynağının elinde olmayan nedenlerden dolayı aşılması ve bu nedenlerin yazılı olarak Vize Belediyesi'ne bildirilmesi durumunda, Vize Belediyesi konuyu inceler ve gerek görür ise atıksu kaynağına, toplamda 3(üç) aydan fazla olmamak şartı ile ek süreler verebilir. Fosseptiği olmayan ve atıksularını doğrudan alıcı ortamlara deşarj eden atıksu kaynaklarına da, sızdırmaz özellikte fosseptik yapmaları için aynı işlem süreci uygulanır. Belirtilen süreler, 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere verilir ve ilk kez tespit edilen atıksu kaynakları için geçerlidir.

(6)Vize Belediyesi'nden Atıksu Kalite Kontrol İzin Belgesi almamış veya Vize Belediyesi tarafından yazılı olarak izin kapsamı dışında bırakılmamış olan atıksu kaynaklarının fosseptiklerini çektirerek, Vize Belediyesi atıksu alt yapı tesislerine boşaltmaları yasaktır. Tespit edilmesi halinde atıksu kaynağı hakkında, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili yasal hükümler uygulanır.

(7) Atıksularını sızdırmaz özellikteki fosseptikte toplayarak, Vize Belediyesi atıksu alt yapı tesislerine taşıyan atıksu kaynakları, atıksularını kanalizasyon sistemine deşarj eden atıksu kaynakları gibi, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak zorundadır.

(8) Organize Sanayi Bölgesi, küçük ve orta ölçekli sanayi siteleri, kooperatifler, v.b. ortak teşekküller içinde faaliyet gösteren atıksu kaynaklarının atıksularını, fosseptik veya depolarda toplayarak, Vize Belediyesi atıksu alt yapı tesislerine taşımaları yasaktır.

(9) Yapılan denetimlerde, fosseptiğinin çekim belgelerini Vize Belediyesi'ne sunamayan veya fosseptiğini çektirmeyip alıcı ortamlara deşarj ettiği tespit edilen atıksu kaynağı, 1 (bir) sefere mahsus olmak üzere yazılı olarak uyarılır. Ancak yapılacak denetimler sırasında, aynı durumun devam ettiği tespit edildiği takdirde, atıksu kaynağının Vize Belediyesi'nden almış olduğu ABKKİB belgesi veya izin dışı yazısı iptal edilir. İzin yenilenmesi işlemleri sırasında bu tür bir tespit yapıldığı takdirde, atıksu kaynağının ABKKİB belgesi yenilenmez. Bu durumdaki atıksu kaynakları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ilgili Bakanlığa bağlı İl Müdürlüğüne bildirilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Endüstriyel Atıksuların Kontrolü

Kontrol ve Belgeleme Yükümlülüğü

MADDE 17 - (1) Endüstriyel atıksu kaynakları, Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinde belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarını veya ön arıtma/arıtma tesislerinin çıkış sularını, Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinde belirtilecek aralıklarla numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıksuların özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak saptamak ve bu hususu belgede istenildiği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde Vize Belediye Başkanlığı'na verilir. Ölçüm ve belgeleme, yeterli ölçüm ve insan kaynağı olduğu, Vize Belediyesi tarafından tespit edilen ve onaylanan endüstri tesisleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi, harcamaların ve analiz ücretlerinin ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla, Vize Belediye Başkanlığı'nın uygun göreceği gerekli teçhizata sahip olan başka kuruluşlara da yaptırılabilir.

(2) Vize Belediyesi endüstriyel atıksu kaynağının izin belgesine tabi deşarjlarında uygun gördüğü aralıklarla ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle deşarjlarının uygunluğunu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu tahkik eder, endüstriyel atıksu kaynağında ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla bir denetim çalışması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluşa yaptırır.

(3) Endüstriyel atıksu kaynağının ilgilileri; denetim amacı ile gelen, gerekli kimlik ve belgeyi bulunduran Vize Belediyesi yetkililerini veya görevlendirilmiş yetkili kuruluş görevlilerini tesis içine almak, numune almak, ölçüm için kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmak ve Vize Belediyesi'nin denetimine yardımcı olmakla yükümlüdür.

Arıtma ve/veya Ön Arıtma Tesisi Kurmuş Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Denetimi

MADDE 18 - (1) Endüstriyel nitelikte atıksuyu olup ta Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi'nde belirtilen koşullarda arıtma tesisi kurmuş kuruluşların, aşağıda belirtilen esaslara göre denetimi yapılır.

a) Alınan atıksu numunesinin analiz sonucunun limitleri aşması halinde Kirlilik Önlem Payı (KÖP) başlatılır ve durum kuruluşa bildirilerek gerekli revizyonların Teknik Komisyonca verilecek süre içerisinde yapılması istenir. Gerekli revizyonun yapıldığının yazıyla Vize Belediyesi'ne

bildirilmesinden sonra atıksudan numune alınır. Kirletici parametre değerinin limitleri sağlamasından 1 (bir) hafta sonra ikinci bir atıksu numunesi alınarak değerlendirme yapılır. Ardışık iki numunenin ortalama değerlerinin Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinde verilen söz konusu limitleri sağlama durumunda adı geçen firmanın KÖP ödemesi bir sonraki kontrole kadar durdurulur. "Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi" geçerlilik süresi aynı kalır.

b) Yıllık kontroller esnasında alınan numunelerin ortalamasının 2. kez Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinde belirtilen limitleri sağlamaması durumunda 1'er (bir) aylık aralıklarla alınan ardışık numunelerin analiz sonuçları uygun çıkana kadar KÖP uygulaması devam eder.

Kontrol Düzeni

MADDE 19 - (1) Endüstriyel atıksu kaynağı, deşarj yerinde veya arıtma tesis çıkışında kolayca ulaşılabilen ve çalışmaya müsait bir kontrol bacası inşa eder. Bu kontrol bacasının projesi bir plan üzerinde Vize Belediye Başkanlığı tarafından onaylanır.

(2) Atıksu debisi $500 \text{ m}^3/\text{gün}$ üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı bulundurulması zorunludur.

(3) ABKKİB alan müesseselerin atıksu numunesi analiz sonuçlarının periyodik olarak Vize Belediye Başkanlığı'na verilmesi gerekmektedir. Müesseselerin atıksularından hangi zaman aralıklarında numune alınacağı atıksuyun debisine, karakteristiğine ve firmanın faaliyet alanına göre tespit edilerek izin belgesinde belirtilir. Vize Belediyesi personeli tarafından ve/veya idarece uygun görülecek Uzman kuruluşlarca ruhsatta belirtilecek numune alma sıklığında değişikliğe gidilebilir. Vize Belediyesi bu numunelerin alınmasını müesseselerden isteyebilir ve/veya kurum personeli numuneyi alıp Vize Belediyesi'nin uygun gördüğü kuruluşlarda ve/veya Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi atıksu laboratuvarında analizleri yaptırabilir. Periyodik numune alma sıklığı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Sadece konvansiyonel parametreleri içeren atıksulardan;

- a. Atıksu $50 \text{ m}^3/\text{gün}$ den az ise : 3 ayda bir
- b. Atıksu $50 \text{ m}^3/\text{gün}$ den fazla ise: 2 ayda bir

Ağır metal içeriği olan atıksulardan;

- a. Atıksu $50 \text{ m}^3/\text{gün}$ den az ise: 2 ayda bir
- b. Atıksu $50 \text{ m}^3/\text{gün}$ den fazla ise: ayda bir

(4) Vize Belediyesi'nin denetimi altındaki ön arıtma/arıtma tesislerinin periyodik kontrol dışındaki zamanlarda işleyişi hakkında yaklaşım sağlamak amacıyla arıtma tesisine güç veren hatta, sadece arıtma tesisinin enerji sarfiyatını ölçecek elektrik sayacı takılmasını, gerekli görülen hallerde arıtmada kullanılan kimyasal madde sarfını, arıtma tesisinden oluşan çamur miktarını gösterir belgeleri belli periyotlarda isteyebilir.

Analiz Yöntemleri

MADDE 20 - (1) Numuneler üzerinde yapılan ölçümlerde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde belirtilen ilkeler ile Türk Standartları Enstitüsü'nün yayımladığı "Numune Alma ve Analizleme Yöntemleri"nden yararlanılır.

ALTINCI BÖLÜM

Atıksu Bedeli, Kirlilik Önlem Payı, Önlemler

Atıksu Bedeli

MADDE 21 - (1) Atıksu kaynaklarından her türlü atıksuların uzaklaştırılması ve arıtılması amacıyla, altyapı tesislerinden yararlanmaları karşılığı olarak, Atıksu Bedeli alınmasına ilişkin tanımlar ve esaslar Vize Belediye Meclis Kararı ile belirlenir. Atıksu Bedeli tahakkukuna esas olacak atıksu debisi, tesise giren su debisine eşit alınır.

Kirlilik Önlem Payı

MADDE 22 - (1) Atıksu özellikleri Tablo 1'de belirtilen limitlerin üzerinde olan ve/veya arıtma yükümlülüğü bulunmayan endüstriyel atıksu kaynakları Kirlilik Önlem Payı öder. Endüstriyel atıksu kaynakları, izin belgesine tabi her bir deşarj için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere Yönetmeliğin 14. Maddesi doğrultusunda Vize Belediyesi'nin öngördüğü önlemleri bu maddelerde istenilen ölçülerde sağlayıncaya kadar veya deşarjlarının bu maddeye uygun olmadığının tespiti halinde Kirlilik Önlem Payı öder.

(2) Müesseseye tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı aşağıdaki genel formül ile hesaplanır.

$$KÖP = T \times B \times K_{\max} \times Q_{\text{Endüstriyel}}$$

Bu formülde;

KÖP= Kirlilik Önlem Payı (TL)

T= KÖP tahakkukuna esas alınacak süre (gün)

B= Vize Belediyesi Meclisi'nce her yıl için tayin edilen atıksu birim fiyatı (TL/m³)

Q= Kirlilik Önlem Payı'na tabi olacak, atıksu debisi (m³/gün).

-Debisi 0-5 m³/gün arasında olan işletmeler Q=5 m³/gün,

-Debisi 5-10 m³/gün arasında olan işletmeler Q=10 m³/gün,

-Debisi 10 m³/gün'den büyük olan işletmelerin gerçek debi değerleri işleme alınır.

-Debi hesabında işletmenin beyanının yanı sıra Vize Belediyesi'nden alınan, işletmeye ait son bir yıllık su tüketim miktarının ortalaması m³/gün olarak alınır.

K_{max}: Kirletici kaynak tarafından gerekli tedbirlerin alınması süresince tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı ilişkin katsayı. (Tablo 2)

Limit değerlerin üzerinde olan herhangi bir atıksuyun K_{max} değeri, kirlilik yükü hesabında çıkan değerden (K_{a max}) düşük olması durumunda, KÖP hesabında K_{a max} değeri kullanılabilir.

$$K_{a \max} = \frac{C - C_t}{C_t}$$

C= Müessesenin atıksuyunda yapılan analiz sonucunda bulunan parametre değerleri içerisinde en yüksek K'max değerini veren parametrenin konsantrasyonu (mg/l)

C_t= Atıksudaki kirletici parametre için, müsaade edilebilir limit değeri (mg/l)

Endüstriyel nitelikli her kuruluş bulundukları mahalde kanalizasyon şebekesi olsun olmasın verilecek süreler içerisinde gerekli tedbirleri alana kadar sürekli KÖP öderler. Verilen süre içinde tedbirlerini almayan tesislerin faaliyetten men edilmesi için ilgili merciye yazı yazılır.

(3)pH ön şart parametresi olup pH'ı sağlamayan kuruluşlara tespit tarihinden itibaren en fazla 30 günlük bir süre verilir. Bu süre zarfında pH parametresinin deşarj limitlerini sağlamaması halinde, işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilip kanal bağlantısı iptal edilir. pH'ı sağlamayan işletmelere pH'ı sağlayıncaya ve/veya faaliyetten men edilinceye kadar KÖP tahakkuk ettirilir.

(4) Arıtma tesisini çalıştırmayan ve/veya endüstriyel atıksularını arıtmadan doğrudan ve/veya dolaylı yollarla kanalizasyon şebekesine deşarj ettiği tespit edilen kuruluşlara, tespit tarihinden itibaren iki aylık bir süre verilir. Bu süre zarfında arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise; faaliyetten men edilmesi için ilgili merciye yazı yazılır. Bu tip kuruluşlara tespit tarihinden söz konusu uygunluğu tespit edilene kadar KÖP tahakkuku K_{max} değerlerine 1 ilave

edilerek hesaplanır.

(5) Atıksu kaynaklarından alınan kontrol numunelerinde analiz sonucunun deşarj limitlerinden yüksek çıkması durumunda eğer yüksek çıkan değer 2'ye bölündüğünde hala deşarj limitini aşıyorsa ardışık olarak alınması gereken 2.numune alınmadan KÖP tahakkuk ettirilebilir.2. numunenin alınması gerektiği durumlarda, sadece deşarj limitini aşan parametreler analiz ettirilebilir.

(6) Atıksu özellikleri Tablo 1'de belirtilen limitlerin üzerinde olan atıksu kaynakları, deşarj limitlerini sağlamak için gerekli önlemleri almaya imkân olmadığını beyan ettiği ve Vize Belediyesi personeli tarafından yapılan incelemede de bu durum tespit edildiği takdirde atıksudan alınacak ardışık 2 numuneye göre belirlenecek olan aylık KÖP bedelini öderler.

Önlemler

MADDE 23 - (1) Atıksuların Kanalizasyon şebekesine deşarjı ile ilgili olarak bu Yönetmelikte ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara istinaden Vize Belediyesi tarafından alınmış karar ve tedbirlere aykırı durum ve faaliyetlerin tespit edilmesi halinde, Vize Belediye Başkanlığı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılmamasına sebep olan, dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan veya böyle bir neticenin doğmasına meydan veren faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin durdurulması, engellenmesi veya ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması hususu ilgili mercilere bildirilir. Vize Belediyesi yetkili elemanlarıyla mühürleme yapılır.

b) Yönetmelik hükümleri uyarınca yapımı izne bağlı her çeşit tesisatın izinsiz ve ruhsatsız yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, yetki alanına göre ilgili Belediye Başkanlığı'ndan talep edilir. Kanalizasyon şebekesini kullanılmaz hale getiren, tahrip eden faaliyetler ile kanalizasyon şebekesi olmayan bölgelerde çevreyi kirletecek olan ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca veya diğer mevzuatla yasaklanmış olan faaliyetler; kanalizasyon sistemini kullanılmaz hale getiren ve bu yapılarda sulama amaçlı alınan atıksuyun çevre kirlenmesine sebep olan veya böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetlerdir.

c) 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış Yönetmeliklerde atıksuların kanalizasyon şebekesine deşarjı ile ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum ayrıca bir yazı ile Valiliğe bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yaptırımlar

Cezai Yaptırımlar

MADDE 24 - (1) Atıksuların kanalizasyon şebekesine deşarjı ile ilgili olarak bu Yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı durumların tespit edilmesi halinde, Vize Belediye Başkanlığı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

a) En az iki Vize Belediyesi görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta Yönetmelikteki hüküm ve kanunlara aykırı durumun nitelik, nicelik ve muhtevası ile bu durumdan mesul tutulabilecek gerçek veya tüzel kişinin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde mesul tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur. Düzenlenen tutanak, görevlilerce imzalanarak, derhal Vize Belediye Başkanlığı'na sunulur.

b) Vize Belediye Başkanlığı, gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır ve dinler. Çağırılan ilgililer gelmese bile tutanağı inceleyip değerlendirerek Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151, 152, 181 ve 182. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve ilgili maddelerinin kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varılırsa, bu suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanak İdare görüşü ile birlikte ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilir.

c) Vize Belediye Başkanlığı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede, tutanakta belirlenen eylem ya da durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varılırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanunu'nun 20, 21 ve 23. maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanak; İdare görüşünü de içeren bir istek yazısı ile Mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir.

ç) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemler, Vize Belediyesi tarafından sürekli olarak izlenir ve uygun görülen hallerde, yargılama aşamasında Vize Belediyesi'nin davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

Tahsilât

MADDE 25 - (1) Kirlilik Önlem Payı'nın tahsilâtı Vize Belediye Meclisi ilgili yılın Bütçesinde belirlenen esaslara göre uygulanır.

Zararın Tazmini

MADDE 26 - (1) Kanalizasyon şebekesinin kullanılmaz hale gelmesi ve alıcı ortamın kirlenmeye karşı korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi için Vize Belediye Başkanlığı tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin tahsilinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

- a) Harcama, gider veya zararın belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçilerek, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, gerekli tahkikata başlanması talep edilir.
- b) Kuvuşturma aşamaları, Vize Belediyesi görevlileri tarafından devamlı olarak takip edilir ve ilgili daire tarafından talep edilmesi halinde, tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır.
- c) Tahsil edilen paralar Vize Belediyesi hesabına irat kaydedilir.

Yürürlük

MADDE 27 - (1) Vize Belediye Meclisinin 05/10/2021 tarih ve 82 Sayılı Kararıyla kurulmuştur.

Bu Yönetmelik Vize Belediye Meclisince kabulü ve ilan edilmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Vize Belediye Başkanı yürütür.

Ercan ÖZLAP

Belediye Başkanı

Cengiz ARDA

Meclis Katibi

Fuat KURT

Meclis Katibi